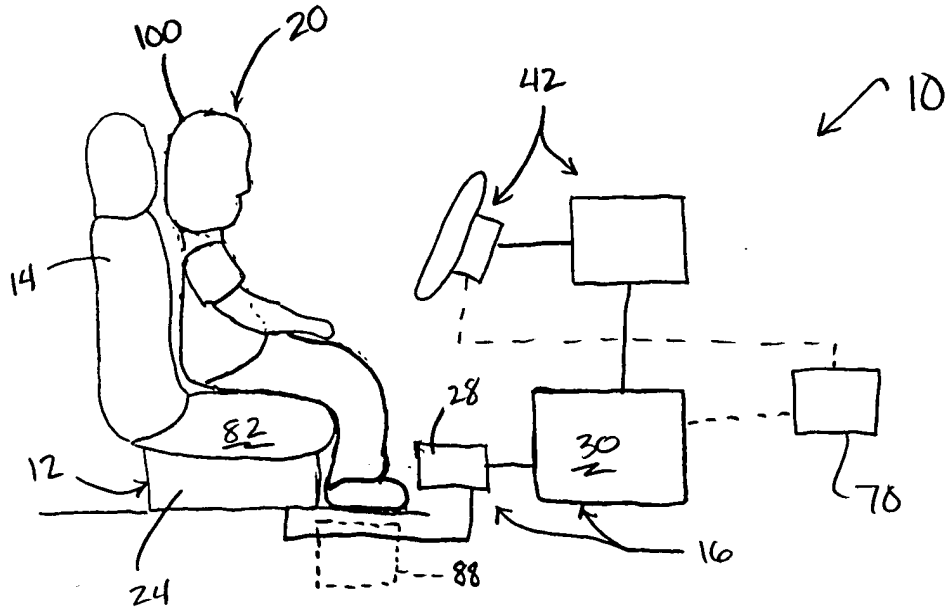
100
20
42
10
14
82
12
28
30
70
16
24
88

FIG. 1

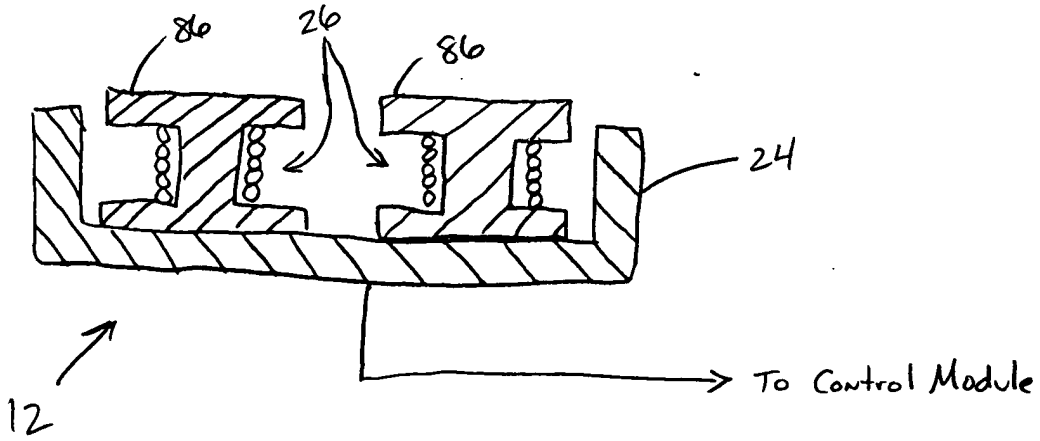
86
26
86
24
12
To Control Module

FIG. 2

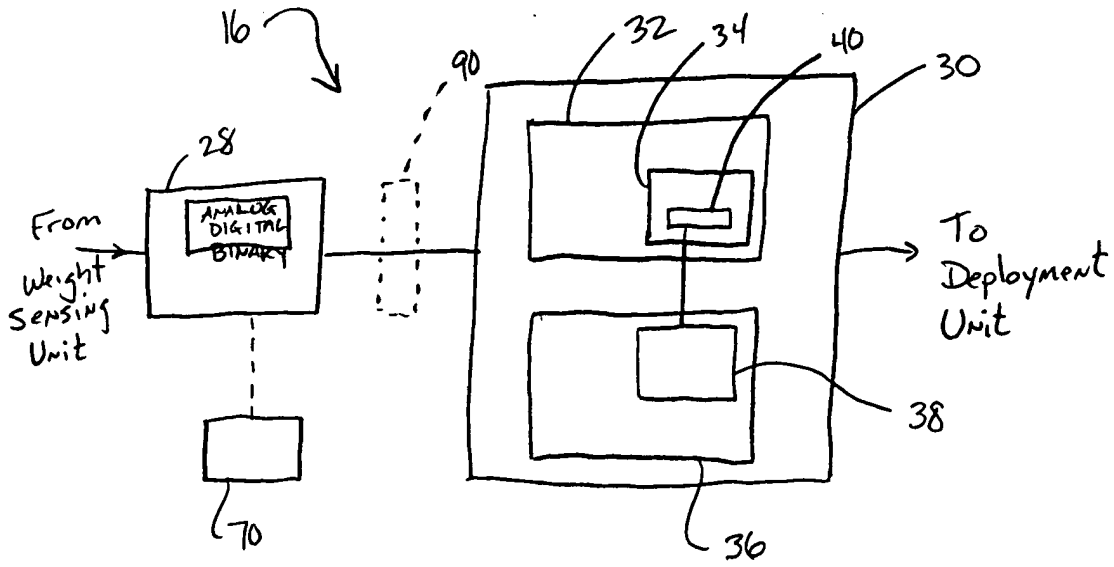
16
90
32
34
40
30
28
ANALOG
DIGITAL
BINARY
From
Weight
Sensing
Unit
To
Deployment
Unit
38
70
36

FIG. 3

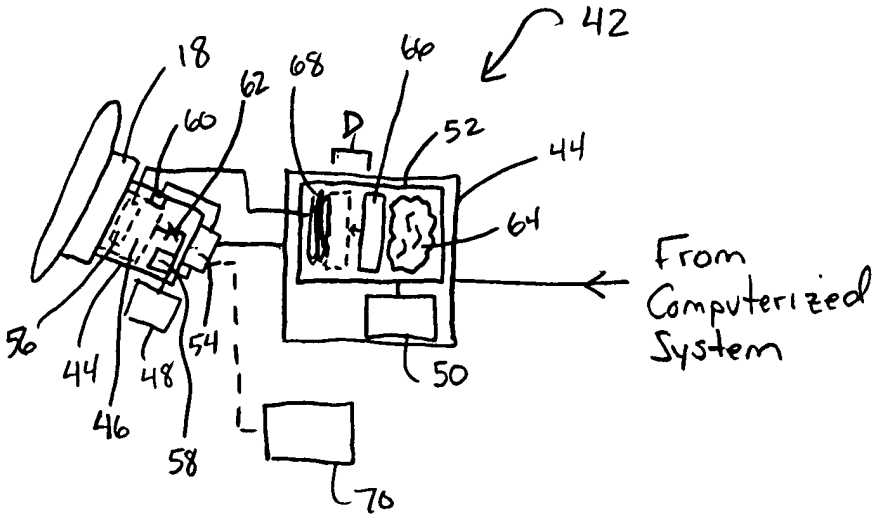
42
18
62
68
66
60
D
52
44
64
From
Computerized
System
56
44
48
54
46
58
50
70

FIG. 4

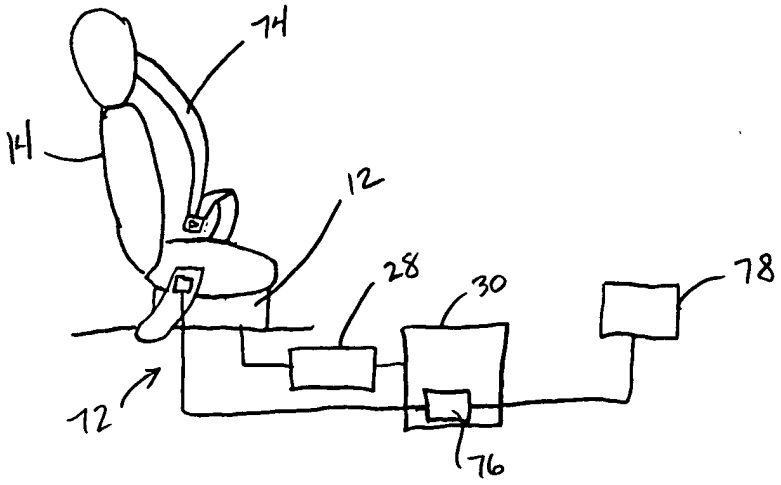

FIG. 5

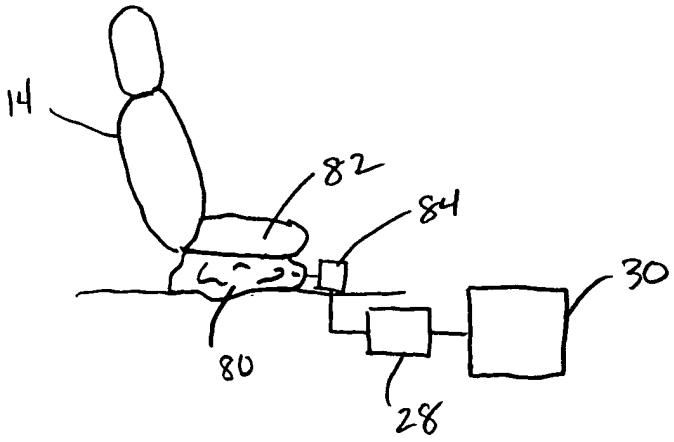

FIG. 6

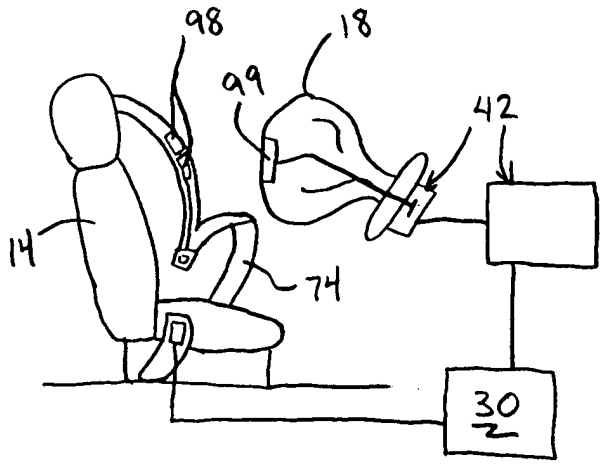

FIG. 7

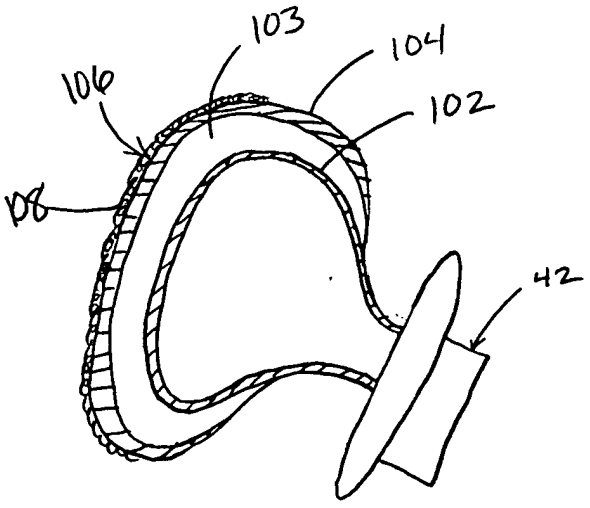

FIG. 8